

LXLC(Y)-50~500 系列可拆卸螺翼式(发讯)冷水水表使用说明书

用途：记录流经自来水管道的冷水总量。不能用于计量热水及除饮用水外的其他液体。

特点：本表为可拆卸结构，水表不必从管道上卸下，机芯可拉出修理或更换；测量机构通用性好，减少备用零件，压力损失小，使用寿命长。可预留有磁或无磁发讯指针，根据不同需求配置各种远传装置，实现远程抄表功能。采用 6 位字轮的塑封计数器，磁性连接，传动阻力小，运转灵敏可靠。F 表为湿式液封水表，计数器采用特种液体封装并能长期保持计数机构充满的液体不受污染。大字轮铜封采用 6 位大字轮的铜封计数器，读数更清晰，便于抄读，磁性连接，传动阻力小。各项技术指标均符合国家标准 GB/T 778.1~5-2018《饮用冷水水表和热水水表》要求。

使用条件： 温度等级：T30 最大允许压力：1.0MPa、1.6MPa 上下流场敏感度等级：U0D0

主要技术参数：


型号	公称口径	Q_3/Q_1	过载流量	常用流量	分界流量	最小流量	最小读数	最大读数
	mm		Q_4	Q_3	Q_2	Q_1		
			m ³ /h		L/h		m ³	
LXLC(Y)-50/50F	50	50	50	40	1280.0	800.0	0.001	999999
		80			800.0	500.0		
LXLC(Y)-65/65F	65	50	50	40	1280.0	800.0		
		80	78.75	63	1260.0	787.5		
LXLC(Y)-80/80F	80	50	78.75	63	2016.0	1260.0		
		80			1260.0	787.5		
LXLC(Y)-100/100F	100	50	125	100	3200.0	2000.0		
		80			2000.0	1250.0		
LXLC(Y)-125/125F	125	50	200	160	5120.0	3200.0		
		80			3200.0	2000.0		
LXLC(Y)-150/150F	150	50	312.5	250	8000.0	5000.0		
		80			5000.0	3125.0		
LXLC(Y)-200/200F	200	50	500	400	12800.0	8000.0		
		80			8000.0	5000.0		
LXLC(Y)-250/250F	250	50	787.5	630	20160.0	12600.0		
		80			12600.0	7875.0		
LXLC(Y)-300/300F	300	50	1250	1000	32000.0	20000.0		
		80			20000.0	12500.0		
LXLC(Y)-400/400F	400	50	2000	1600	51200.0	32000.0		
		80			32000.0	20000.0		
LXLC(Y)-500/500F	500	50	3125	2500	80000.0	50000.0		
		80			50000.0	31250.0		

最大允许误差：


a)低区 ($Q \leq Q_1$) 的最大允许误差为 $\pm 5\%$ ；

b)高区 ($Q_2 \leq Q \leq Q_4$) 的最大允许误差为 $\pm 2\%$ 。

外形尺寸及重量：

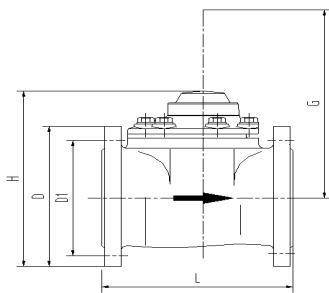

安装示意图：

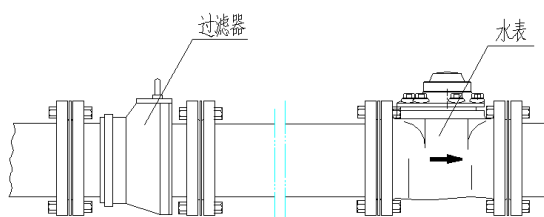

型号	口径	长 L	高 H	高 G	连接法兰			重量
	mm				外径 D	螺栓孔中心直径 D1	连接螺栓	kg
					mm			
LXLC(Y)-50/50F	50	200	256/245(F)	400	165	125	4×M16	12
LXLC(Y)-65/65F	65	200	266/255(F)	400	185	145	4×M16	13.5
LXLC(Y)-80/80F	80	225	276/265(F)	400	200	160	8×M16	14.5
LXLC(Y)-100/100F	100	250	286/275(F)	400	220	180	8×M16	15.5
LXLC-125/125F	125	250	301/290(F)	400	250	210	8×M16	24.5
LXLC(Y)-150/150F	150	300	345/335(F)	500	285	240	8×M20	32
LXLC(Y)-200/200F	200	350	373/365(F)	500	340	295	8×M20	41
LXLC(Y)-250/250F	250	450	493/485(F)	710	395	350	12×M20	83
LXLC(Y)-300/300F	300	500	516/505(F)	730	445	400	12×M20	99
LXLC(Y)-400/400F	400	600	631/620(F)	830	565	515	16×M24	163
LXLC(Y)-500/500F	500	800	739/730(F)	930	670	620	20×M24	270

注：法兰连接按 GB/T 17241.6-2008/XG1-2011 PN10 整体铸铁法兰尺寸的规定，特殊规格订货时提出。

高度 G 尺寸对拆卸机芯是必要的。外形尺寸及重量仅供参考，以实物为准。（F 表示为液封式结构）

安装与使用：

1. 确定水表的口径，应先了解管道内流量大小，以经常使用流量接近常用流量为宜，不能单纯以管道直径确定水表的口径。

2. 水表的上游和下游可选择安装必要的直管段或与其等效的水流整流器；对于由弯管或离心泵所引起的水流旋转情况，可在直管段前安装整流器，以提高计量准确性。

3. 新装管道务必把管道内的石子、泥砂、麻丝等杂物冲洗干净后方可安装水表，以防止水表损坏或发生故障。新装或更换水表后通水，应缓慢打开水表的进水阀门，防止由于管道内空气快速流经水表造成水表部件损坏。

4. 水表上游处请安装与水表公称口径一致的过滤器，过滤网要经常取出清洗，过滤器中积存的杂质应清除干净，以确保水表计量准确。

5. 水表与上、下游直管段要同轴水平安装，密封垫圈不得突入管内，以免引起计量不准。

6. 安装地点应避免曝晒、冰冻、污染和水淹，以免影响拆装和抄表。

7. 水表安装应有旁路，以保证拆装水表时不停水。水表安装要注意水流与水表表壳上的箭头方向保持一致，以防反装，水表上游和下游要安装阀门，使用时全部打开。

8. 对于 DN100 以上的水表，应留出适当的通道以便将水表运入工作位置或移走。此外，工作位置周围应留出适当空间以便安装起重装置。

9. 水表在非掩埋的情况下，水表及其相关管件的上方至少留有 700mm 的自由空间。

10. 为防止水表受管路的冲击或振动，应在安装前清除引起振动的可能因素，必要时在管道上安装柔性接头，对于 DN150 以上水表应使用软垫将底座和固定装置与地基隔离。

11. 150-200mm 口径水表的抄读读数应是字轮所显示读数的 10 倍，250-500mm 口径水表的抄读读数应是字轮所显示读数的 100 倍。（水表的度盘上分别标明 "X10" 和 "X100" 字样）

水表常见故障及解决方法：

1. 出水量明显减少：可能是水压偏低、过滤器滤网堵塞，须清洗水表及过滤器。

2. 水表停走：可能是异物卡住叶轮、零件磨损或损坏，须更换水表零部件。

上述水表故障，必须具有资质的人员处理，并需重新检定后方能安装使用。

声明：

1. 包装物及产品报废回收：按照国家相关规定做好分类回收，采用有利于环境保护和无害化处理的方案。

2. 产品检定周期：按照 JJG 162-2019《饮用冷水水表检定规程》要求执行。


3. 用户不得擅自拆卸铅封，否则按破坏处理。

4. 本公司有对本说明进行更改和修订的权利，若有更改恕不另行通知，一切以实际产品为主。


附件：随同每只水表配有法兰密封垫圈 2 件。（特殊客户随约定）

注：客户自购买之日（以发货日期为准）起一年内，如安装合理、使用正确，确因产品质量引起的故障，在铅封完整的情况下本公司负责无偿修理调换。但由于下述原因引起的故障，即使在保修期内亦作有偿修理或更换：（1）由于使用错误、自行改装及不适当的维修等原因；（2）超过标准规范的要求使用；（3）购买后由于摔落及安装过程中发生损坏等原因；（4）冰冻、地震、其他天灾及二次灾害等原因。

压力损失曲线

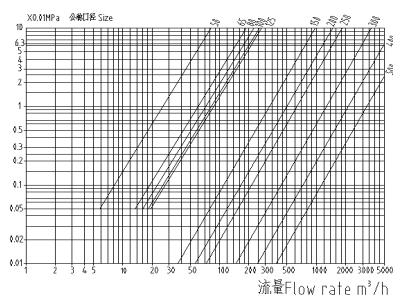

性能误差曲线

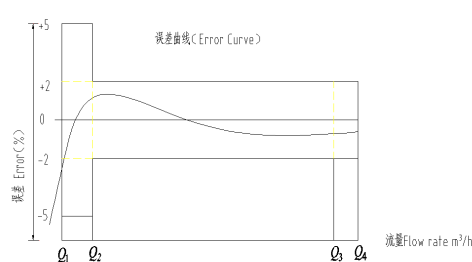

				
2020F334-33	2020F335-33	2020F358-33	2020F359-33	2020F360-33
				
2020F361-33	2020F380-33	2020F384-33	2020F387-33	2025F746-33

 **宁波水表（集团）股份有限公司**

地址：浙江省宁波市江北区洪兴路 355 号

邮编：315032

销售电话：400-8857818

售后电话：400-9264818

传真：0574-87376630

http: //www.chinawatermeter.com